



1415

**Berényi Téglaiipari Kft.**

**5650 Mezőberény, Gyár u. 1.**

tel.:66/423-200; fax: 66/352-455

www.berenyitegla.hu

**14**

1415 – CPD – 9-(C - 27/2005)

Tny-FB 60/19 /2015

MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012 Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből.  
3. rész: Égetett agyag béléstest

## **FB 60/19** vázkerámia födembéléstest 200 x 510 x 190 mm


**Égetett agyag béléstest típusa:** NR  
**Mechanikai ellenállóképesség:** R1 osztály  
**Mechanikai szilárdság:** pontszerű: 2 kN,  
hajlító: 6 kN

**Méret:** hosszúság: 200 mm,  
teljes szélesség: 510 mm,  
magasság: 190 mm

**Mérettűrés:** T2 osztály

**Legkisebb méretek:** N3 osztály

**Váll:** magassága 45 mm,  
szélessége 30 mm,  
vastagsága 55 mm

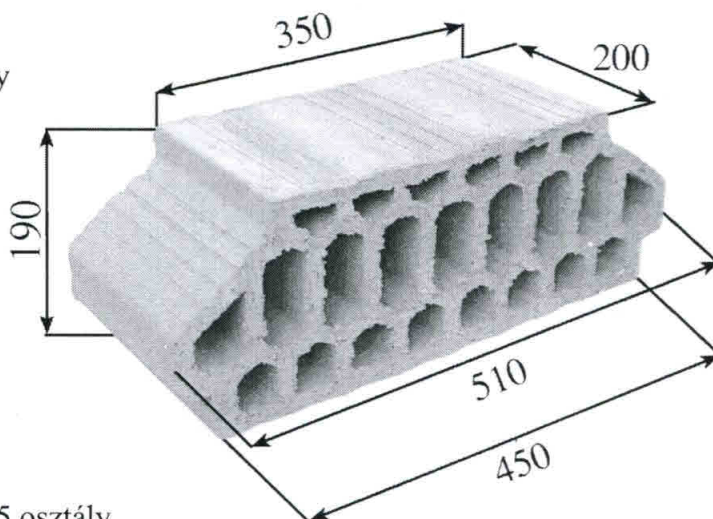

**Bruttó száraztestsűrűség:** 475 ±10 % 0,5 osztály

**Tűzvesélyesség:** A1

**Raklapon:** 56 db

Dátum:

Csomagolta: